

APPLICATION : correspond à la norme EN50340

Vérifier l'absence de tension $U = < 30 \text{ KV}$


- **COUPE** le câble pour vérifier et s'assurer de l'absence de tension sur des câbles des réseaux souterrains au moment de la coupe.

BT HN 33 S 32 jusqu'à $3 \times 240 \text{ mm}^2$ alu + $1 \times 95 \text{ mm}^2$ alu


HTA NFC 33320 and C33223 : $3 \times 240 \text{ mm}^2$ and $1 \times 630 \text{ mm}^2$

Anciens câbles et selon NFC 33.100

Opère à une distance de 10 mètres pour assurer la protection de l'utilisateur en cas de piquage d'un câble sous tension.

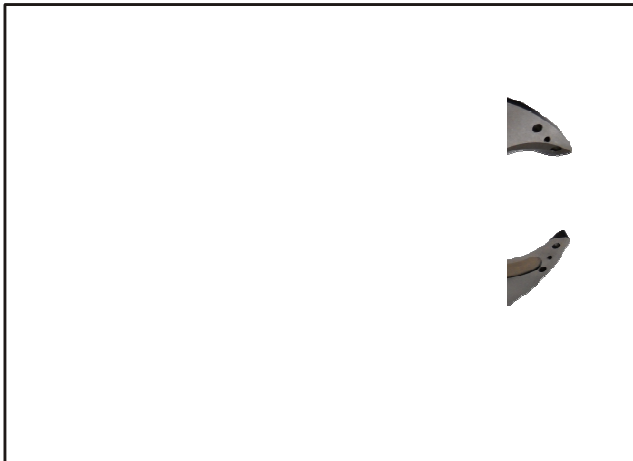


maxi 100 mm

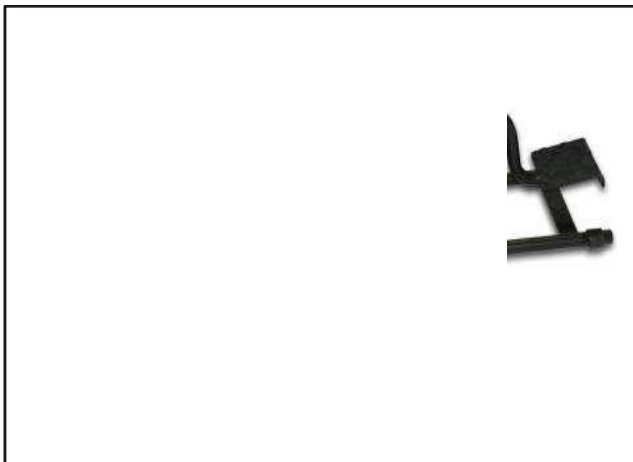

490 cm³

pour assurer la sécurité

(10 mètres)

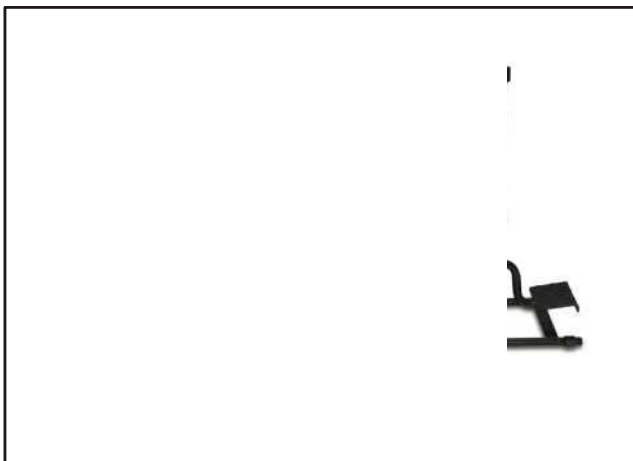

5m pour la tête + 1 m

erre